



222712050008
有效期至2028年02月09日



监测报告

ZZJC-2022-H-08-032



项目名称: 大荔城区污水处理厂噪声监测

委托单位: 陕西环保集团水环境(大荔)有限公司

陕西正泽检测科技有限公司

二〇二二年八月二十四日

检验检测专用章





监测报告

ZZJC-2022-H-08-032

第 1 页, 共 2 页

项目名称	大荔城区污水处理厂噪声监测		
委托单位名称	陕西环保集团水环境（大荔）有限公司		
被测单位名称	陕西环保集团水环境（大荔）有限公司		
委托方经办人	井小红	联系电话	13891351227
监测目的	常规监测		
采样方式	现场采样	监测日期	2022年8月17日
监测依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		
监测内容	噪声 监测点位：厂界四周 监测项目：等效连续 A 声级 监测频次：昼、夜各监测 1 次，监测 1 天		
评价标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中二类排放限值		



一、噪声

监测依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		
监测仪器	AWA6228+ 多功能声级计	仪器编号	ZZJC-YQ-100
校准仪器	AWA6021 校准器	仪器编号	ZZJC-YQ-152
仪器校准值	2022年8月17日 测量前：93.8 dB(A)；测量后：93.8 dB(A)		
噪声监测结果			
监测点位	2022年8月17日		
	昼间 (dB(A))	夜间 (dB(A))	标准限值 (dB(A))
东厂界 1#	58	48	昼间：60 夜间：50
南厂界 2#	58	46	
西厂界 3#	56	44	
北厂界 4#	53	47	
气象条件	风速：1.7m/s；天气：多云		
结果评价	根据监测结果可知，厂界四周噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中二类排放限值的要求。		






监测报告

ZZJC-2022-H-08-032

第2页，共2页

二、监测点位示意图

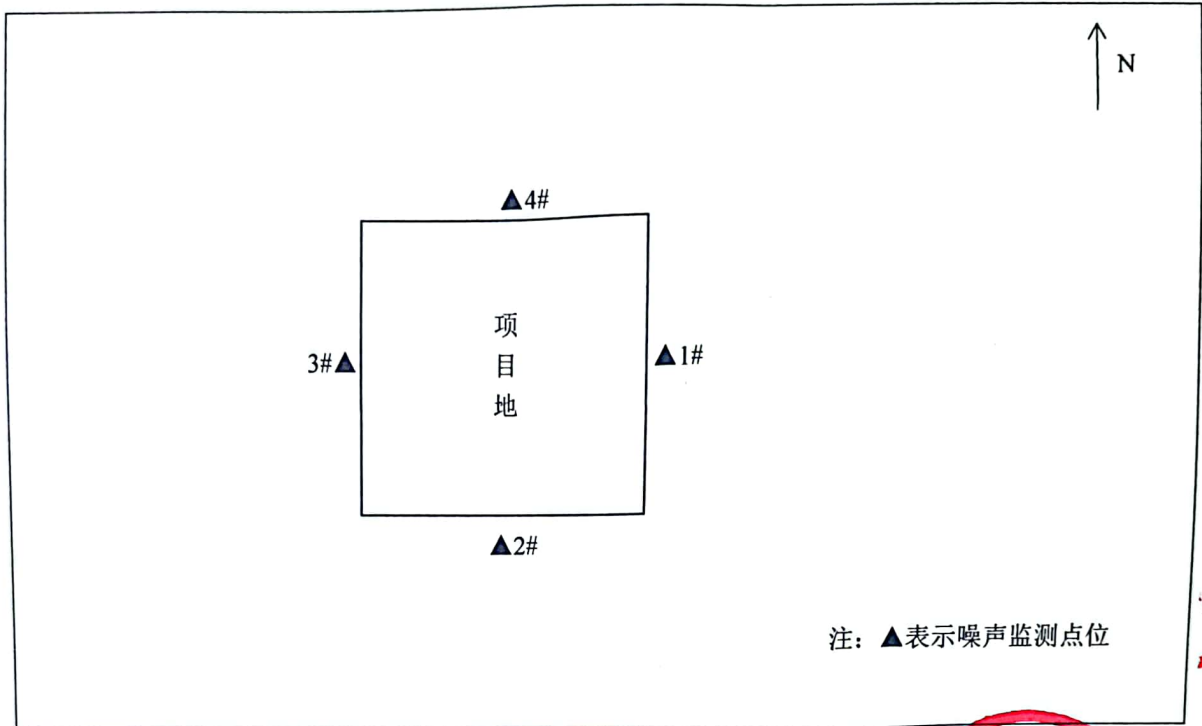

编制人：李航

2022年8月4日

室主任：李俊

2022年8月4日

审核者：李航

2022年8月24日

签发人：王果花

2022年8月24日

检验检测专用章

